


Коммутация T-218 и T-6212

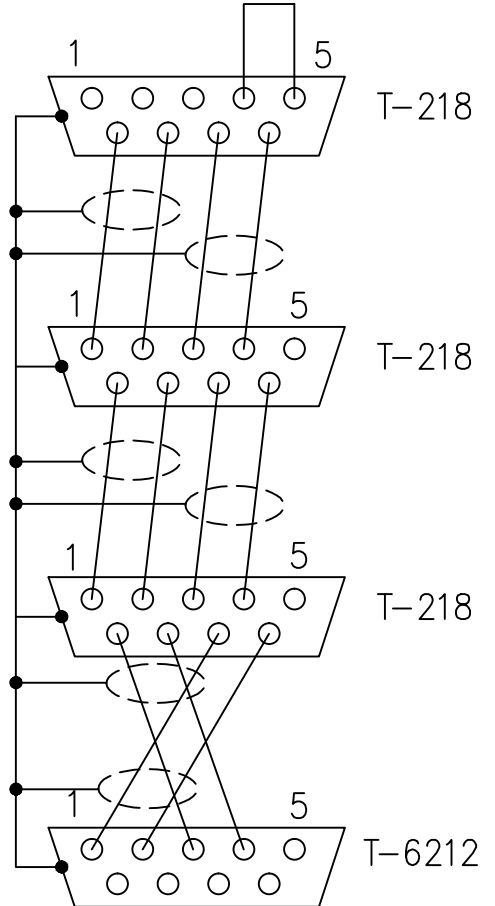

Примечание - Соединение экранов кабелей производить или нет - в зависимости от помеховой обстановки

Изм. № подл. Подл. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Разраб.						Стадия	Лист	Листов
Проверил						Р	6	-
Н. контр.						Схема межблочных соединений		