Проект системы оповещения аэропортового комплекса в г. Севастополь на базе оборудования IP ITC Escort
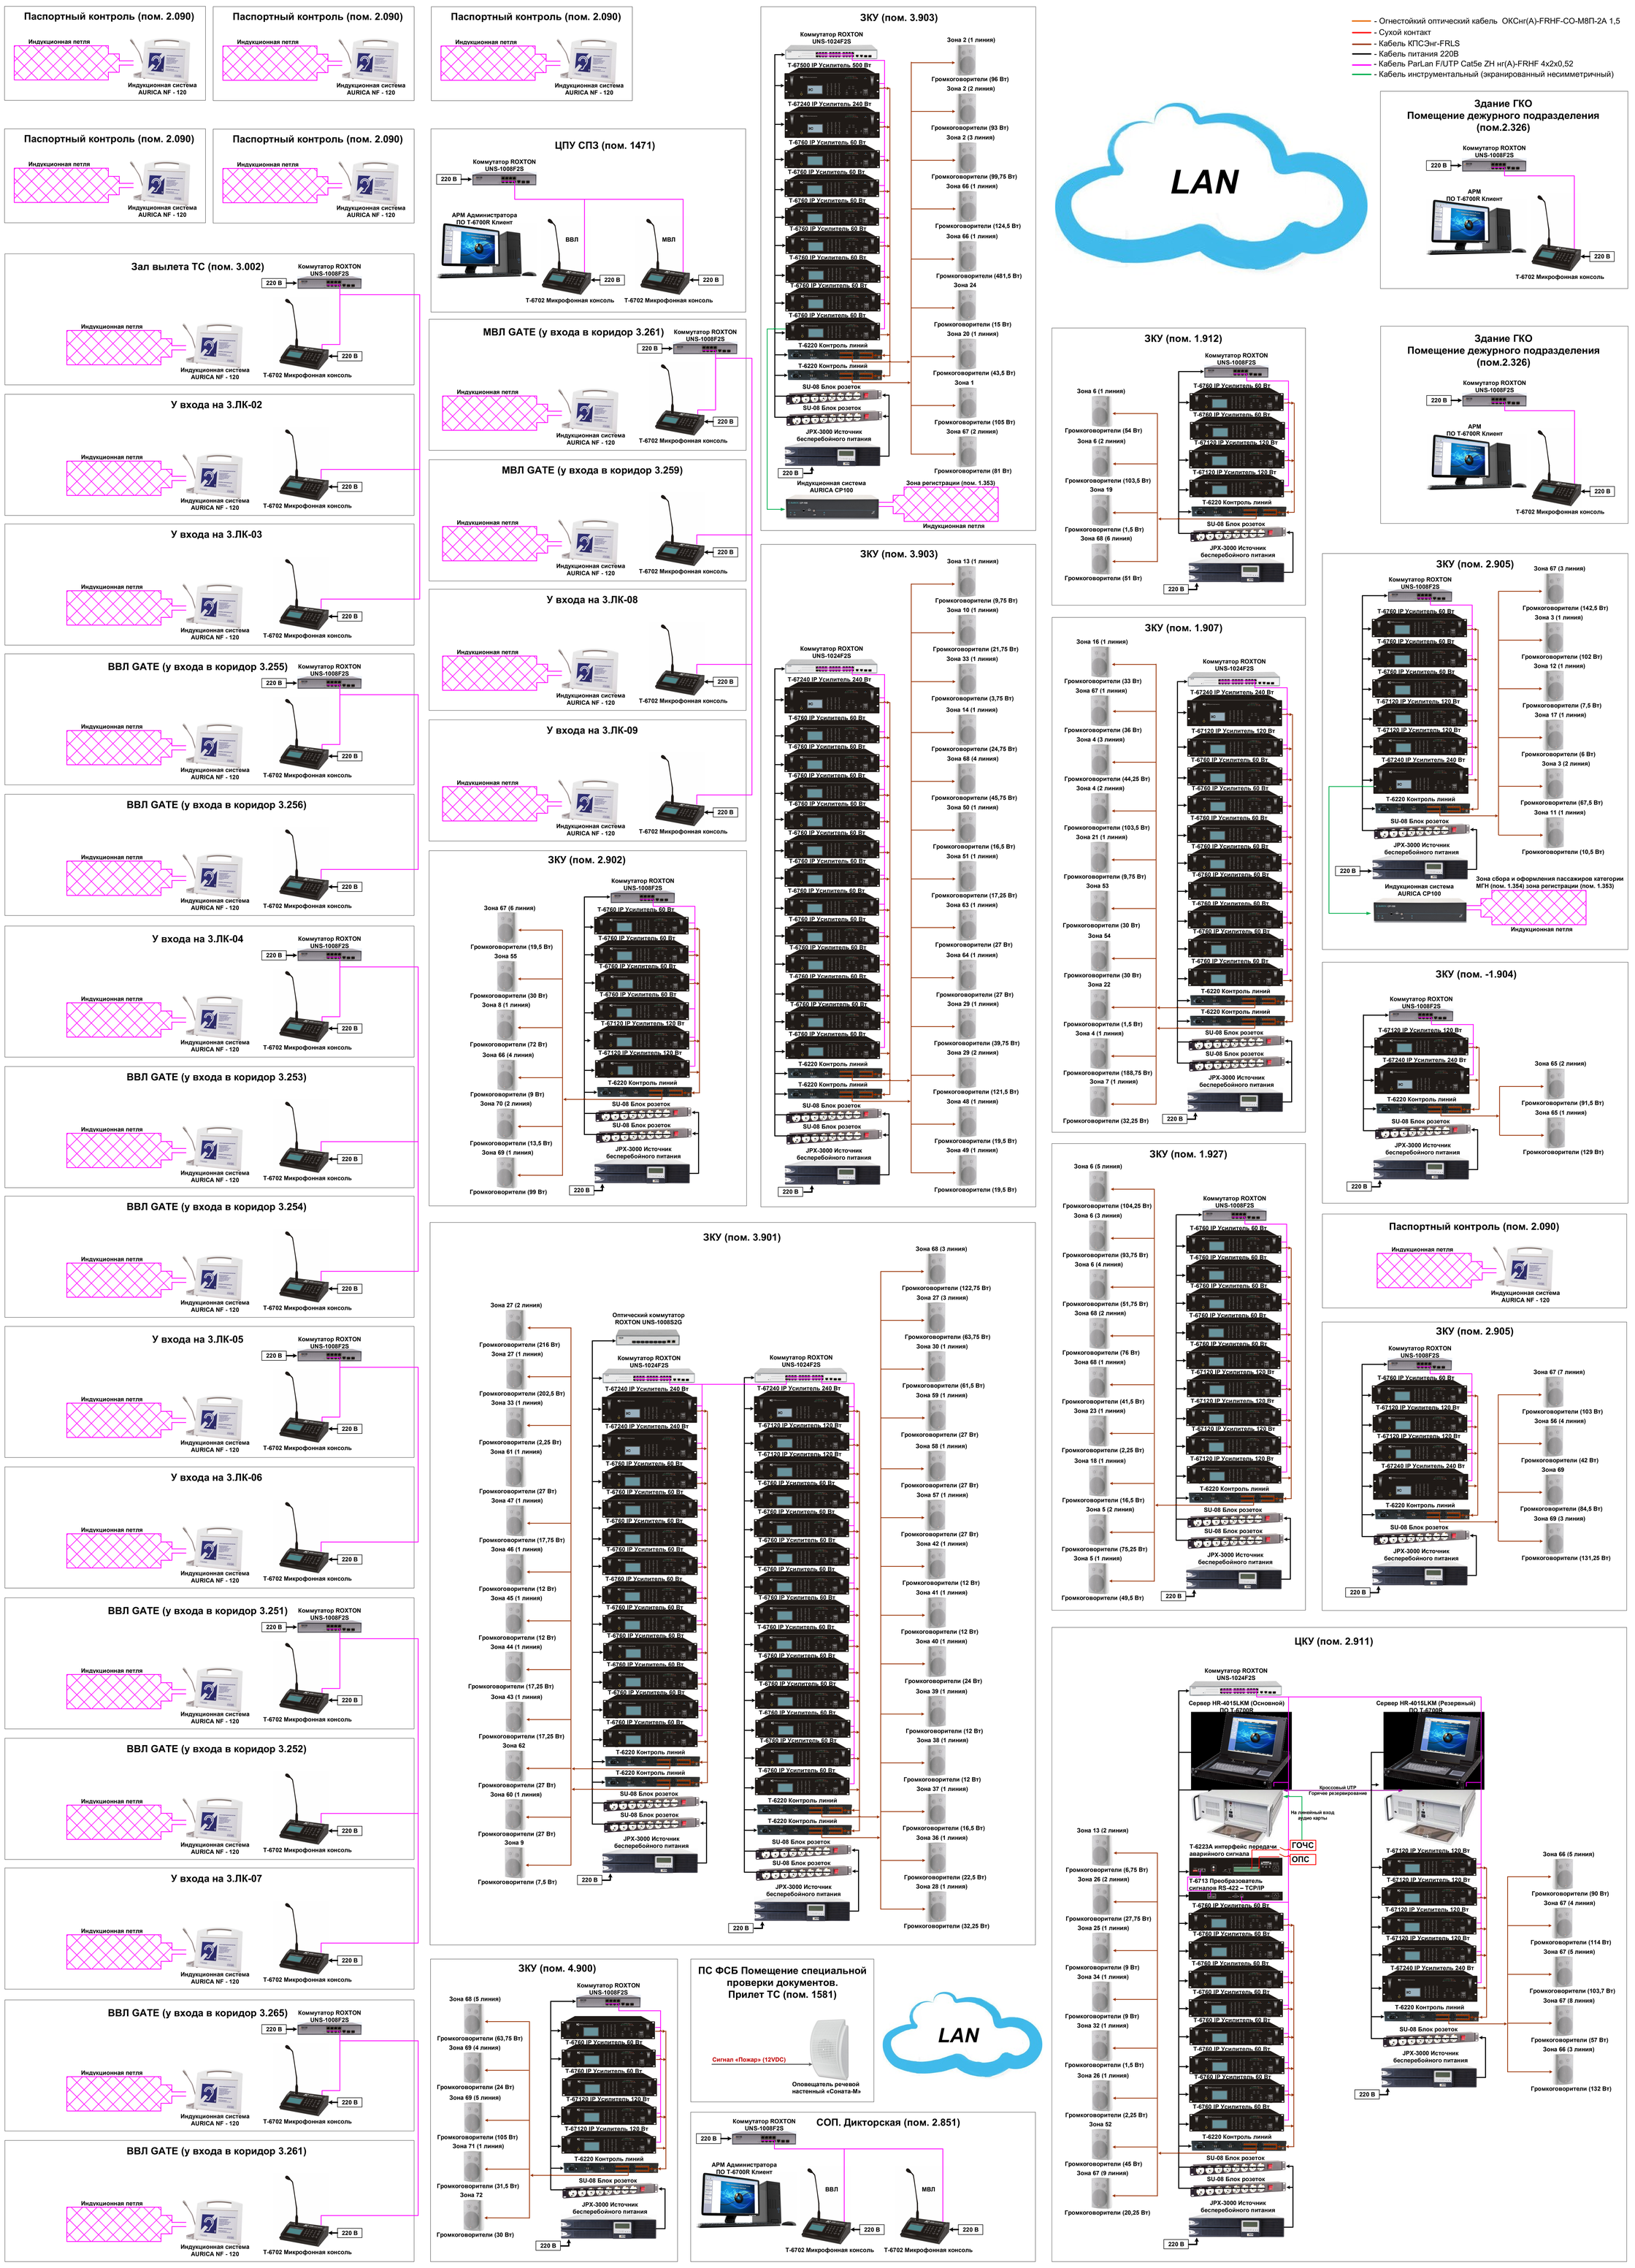
- Огнестойкий оптический кабель ОКСнг(А)-FRHF-СО-М8П-2А 1,5
- Сухой контакт
- Кабель КПСЭнг-FRLS
- Кабель питания 220В
- Кабель ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4x2x0,52
- Кабель инструментальный (экранированный несимметричный)